Схема облицовки цоколя

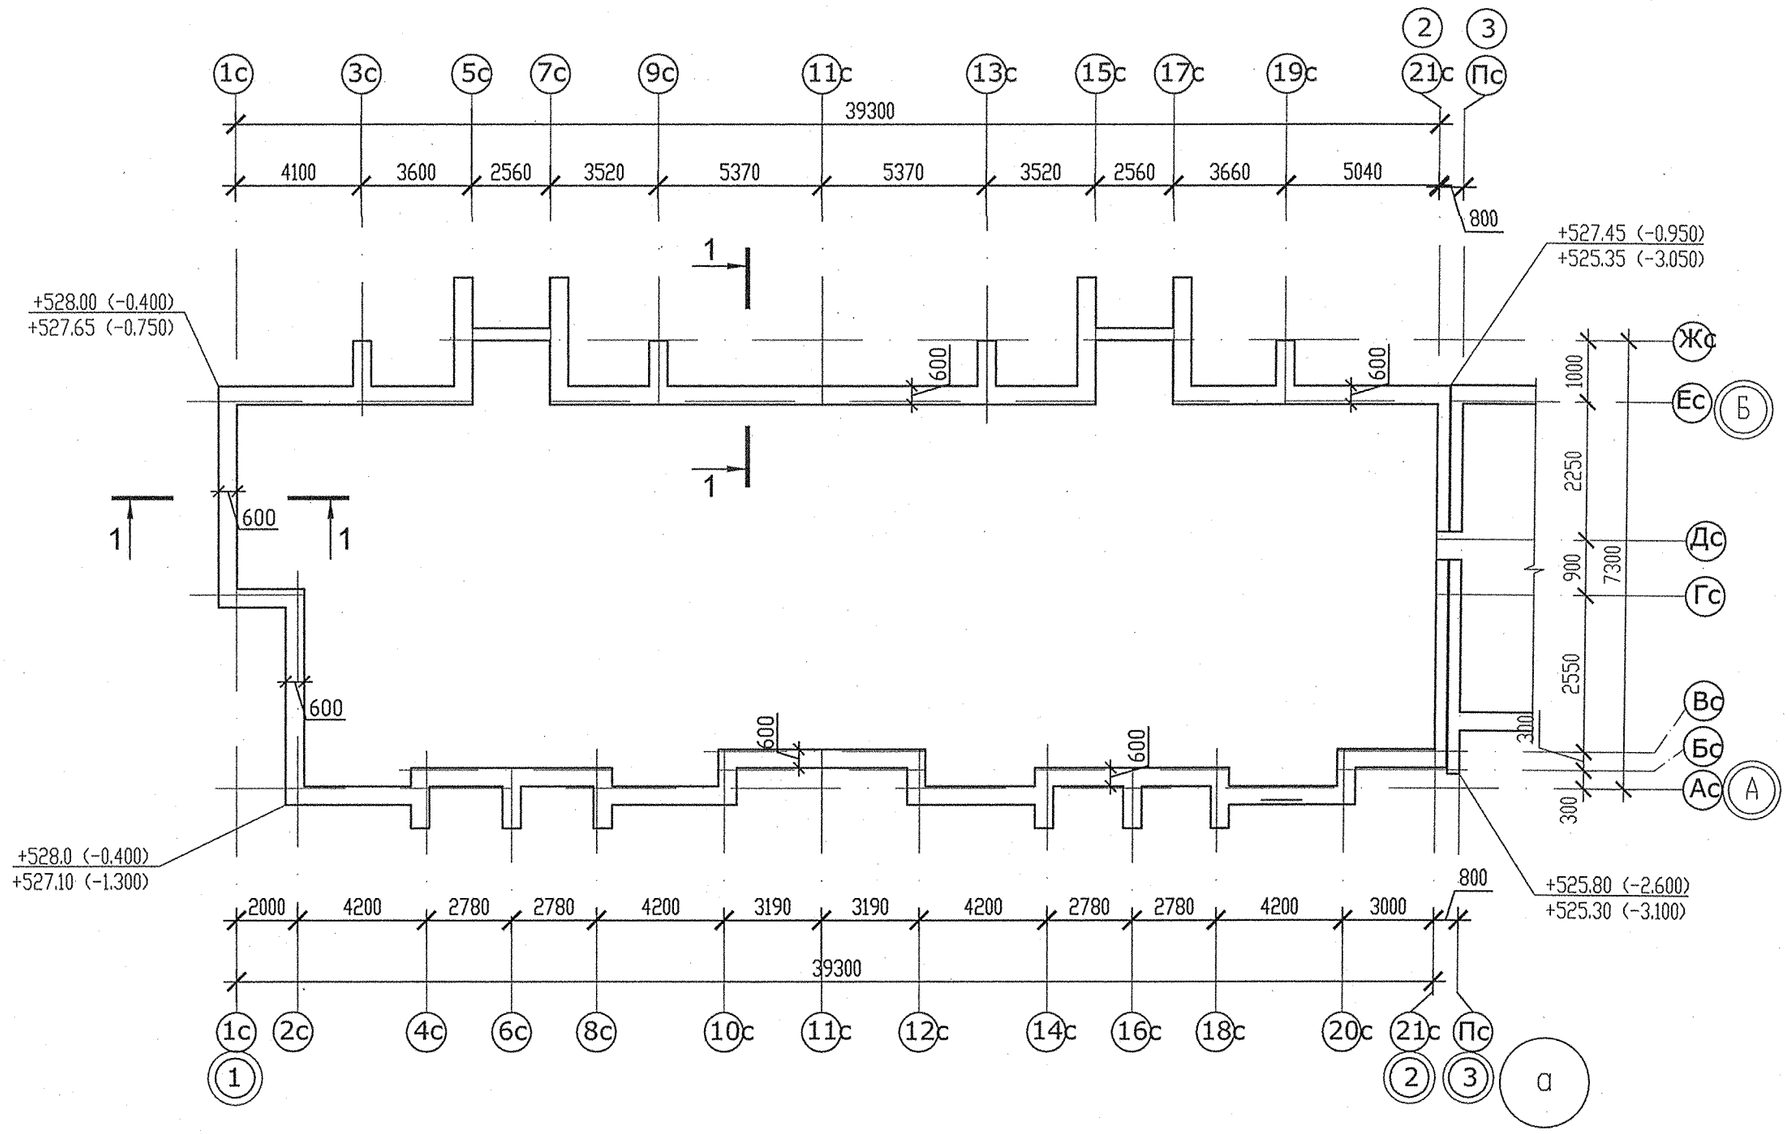

1 - 1

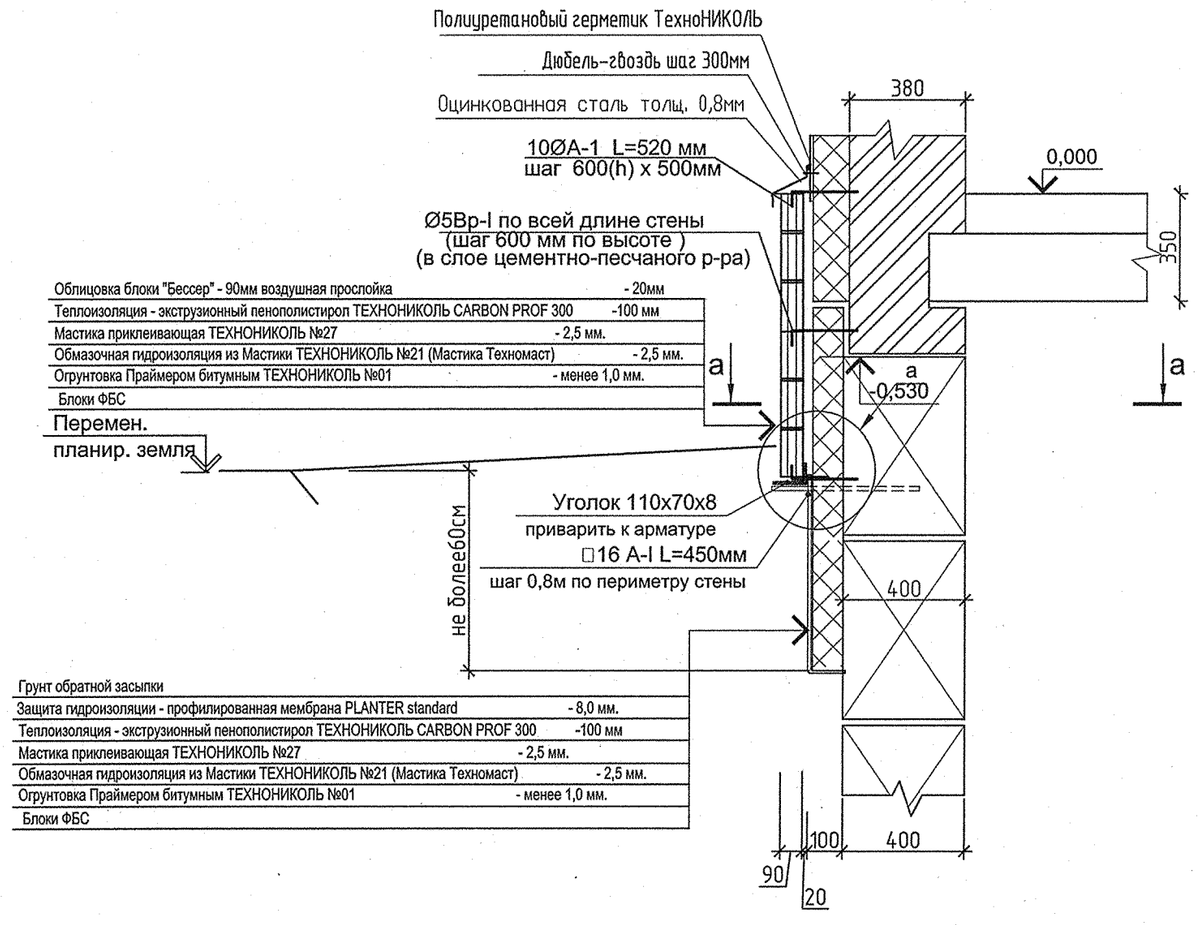

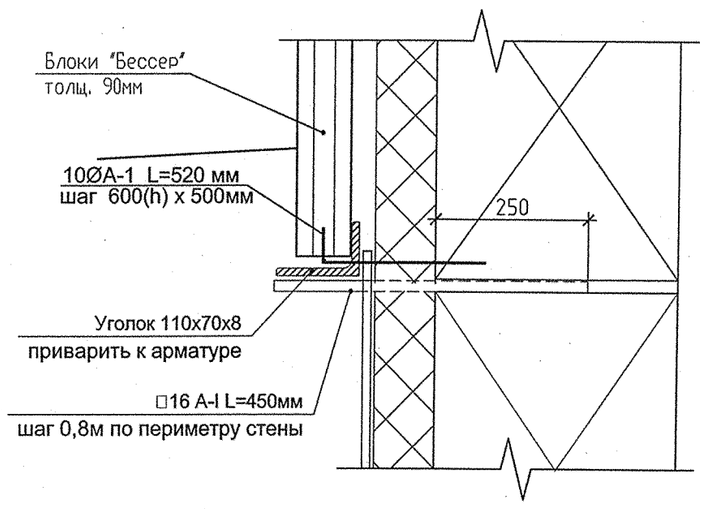

а - а

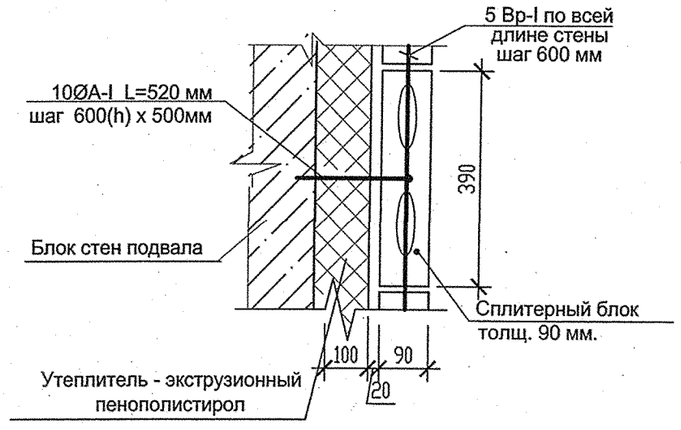

Спецификация элементов облицовки цоколя

Марка Поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол. шт.	Масса ед.кг.	Приме-чание
		Детали			
	ГОСТ 5781-82*	Ø10 A-I L=520мм (оцинков.)	481 шт	0,321	
	ГОСТ 6727-80	Ø5Вр-I	489 п.м.	0.154	
	ГОСТ 5781-82*	Ø16 A-I L=450мм (оцинков.)	182 шт	0,71	
		Уголок 110х70х8 ГОСТ8510-86* С245 ГОСТ 27772-88*	144.2 п.м.	10.93	
		Сплитерный блок "Бессер"			
	ГОСТ 6133-99	190 x 90 x 390(190)	139		м2
	ГОСТ 15588-86	Экструзионный пенополистирол "ТЕХНОНИКОЛЬ 35-300 Карбон"	228		м2 (толщ. 100мм)
	ГОСТ 14918-80	Оцинкованная сталь толщиной 0,8мм	43.25		м2
	ГОСТ 4028-63	Дюбель гвозди М 6×100	480		шт.

1. За относительную отметку 0,000 принята отм. пола 1-го этажа, соответствующая абсолютной отм. +528.40.
.2.Облицовку цоколя выполнить при устойчивых положительных температурах t=6 С. Отметку нижней части бетонных блоков "Бессер" назначить не ниже планировочной отметки земли с учетом того,что общая высота от отметки 0,000 должна быть кратной 200 (высота блока).
3. Марка по морозостойкости бетонных изделий фирмы "БЕССЕР" для наружного слоя не ниже марки F50.
4. Стены цоколя и техподполья утеплить экструзионным пенополистиролом марки "ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300" , толщиной 100мм.
5. При облицовке цоколя предусматривать деформационные швы через не более 30м.
6. Оцинкованную сталь толщиной 0,8мм шириной 160мм установить по всему фасаду здания .

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГИП		Насибуллин			04.15
Разраб.		Биккулов			04.15
Н.контр.		Насибуллин			

07- 14 - 01 - АС 1

Жилой дом литер 22 квартал №1, микрорайон №9, г.Учалы РБ

Жилой дом. Блок " А "

Стадия	Лист	Листов
РД	8	

Деталь облицовки цоколя.

"РОСПРОЕКТ"

Копировал

А2

Согласовано

Инв. ? подл. | Подп. и дата | Взам. инв. ?