


Спецификация элементов на одну лоджию (8 шт.)

Марка Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		Крепление под кобылку	1		
		Монтажные элементы			
1		Швеллер №18, ГОСТ 8240-89 С245 ГОСТ 27772-88 L=720 мм	3	11.7	
2	ГОСТ 19903-74	Лист 5x80, L=200 мм	3	0,63	
3	ГОСТ 8509-93	Уголок 75x5, L=5.85 м		33.93	
4	ГОСТ 8509-93	Уголок 75x5, L=300 мм	3	1.7	

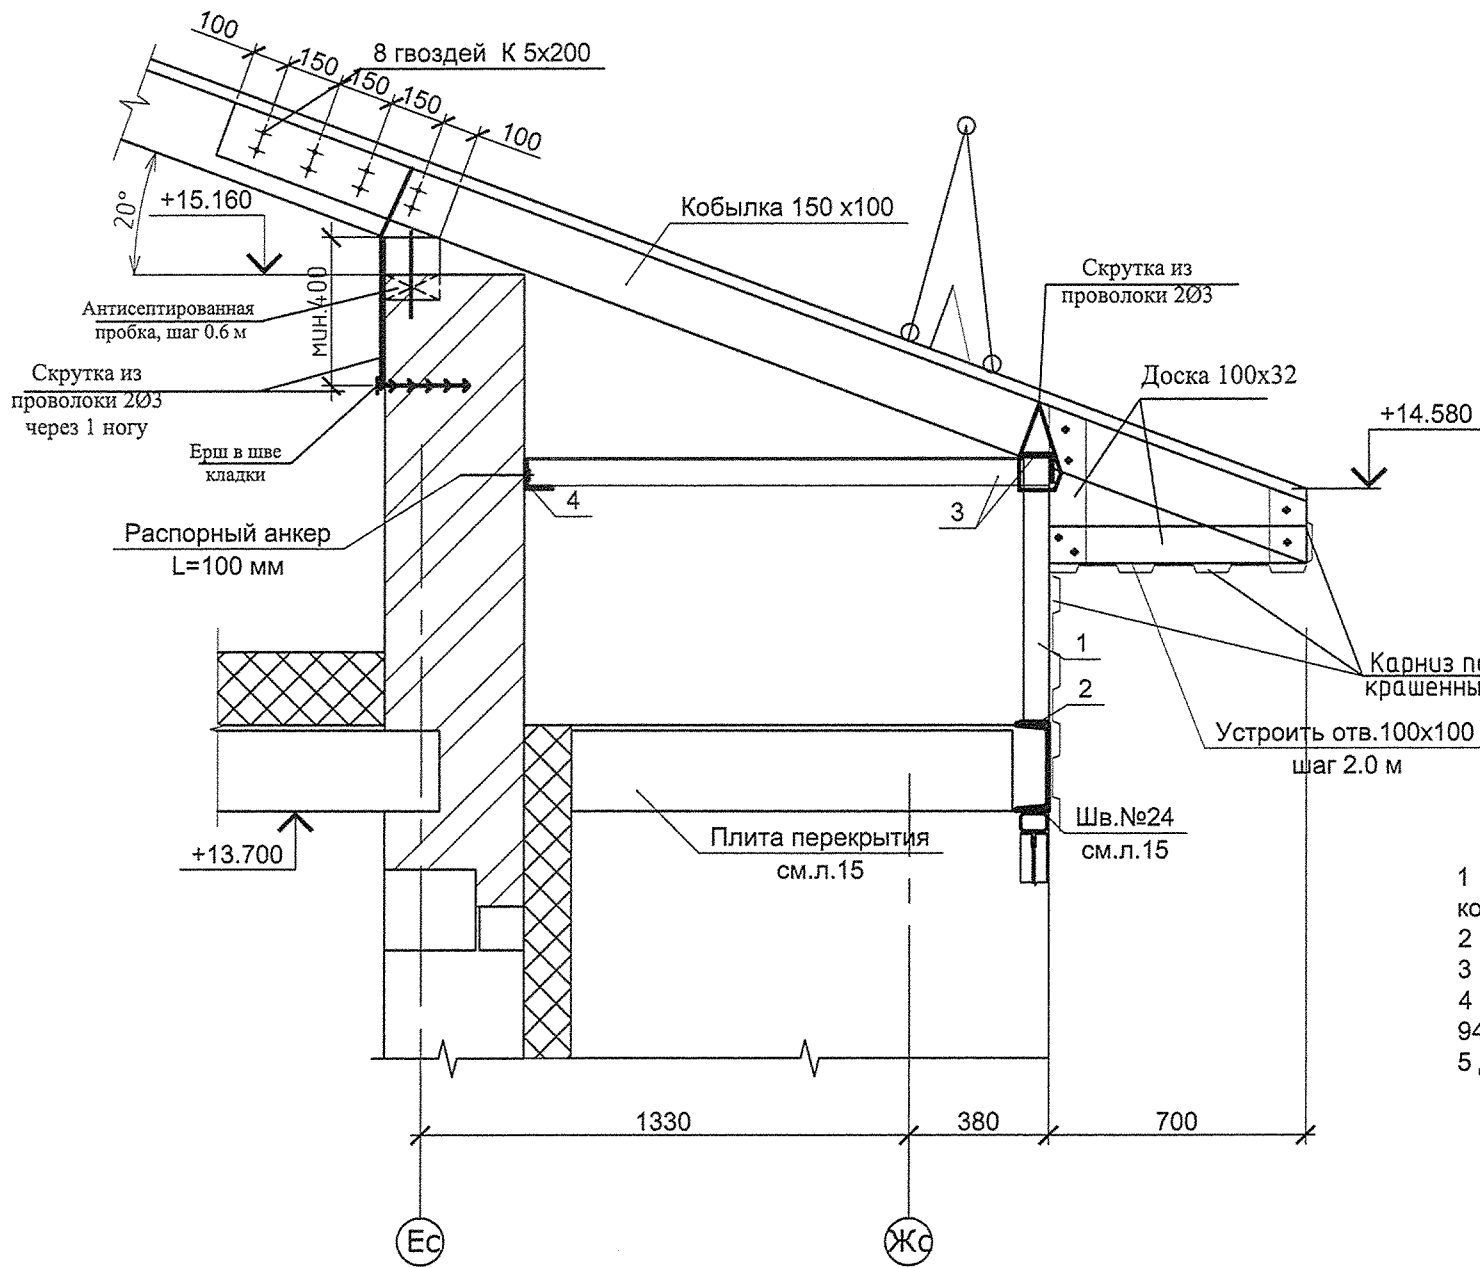

- 1 Монтаж конструкций производить в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".
2 Высота катета сварного шва должна быть не более наименьшей толщины свариваемых элементов.
3 Металлоконструкции окрасить эмалью ПФ-115 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-88.
4 Сварку выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ 5264-80. Электроды приняты марки Э42 ГОСТ 9467-75.
5 Данный лист см.совместно с л. АС 1 -15,23

						07- 14 - 01 - АС 1			
						Жилой дом литер 22 квартал №1, микрорайон №9, г.Учалы РБ			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Жилой дом. Блок "А"	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Насибуллин		<i>Насибуллин</i>	04.15		РД	32	
Разраб.		Насибуллин		<i>Насибуллин</i>	04.15	Крепление под кобылку	"РОСПРОЕКТ"		
Н.контр.		Насибуллин		<i>Насибуллин</i>		