Оконный блок ОБС-1

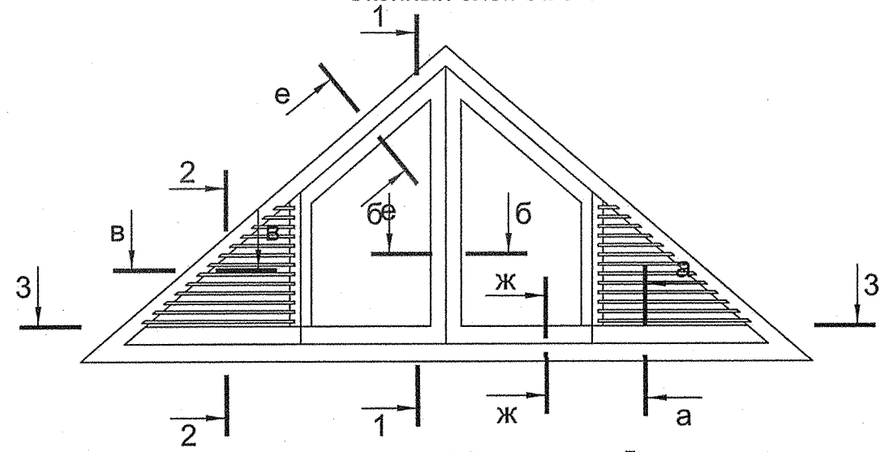

Слуховое окно СО-1

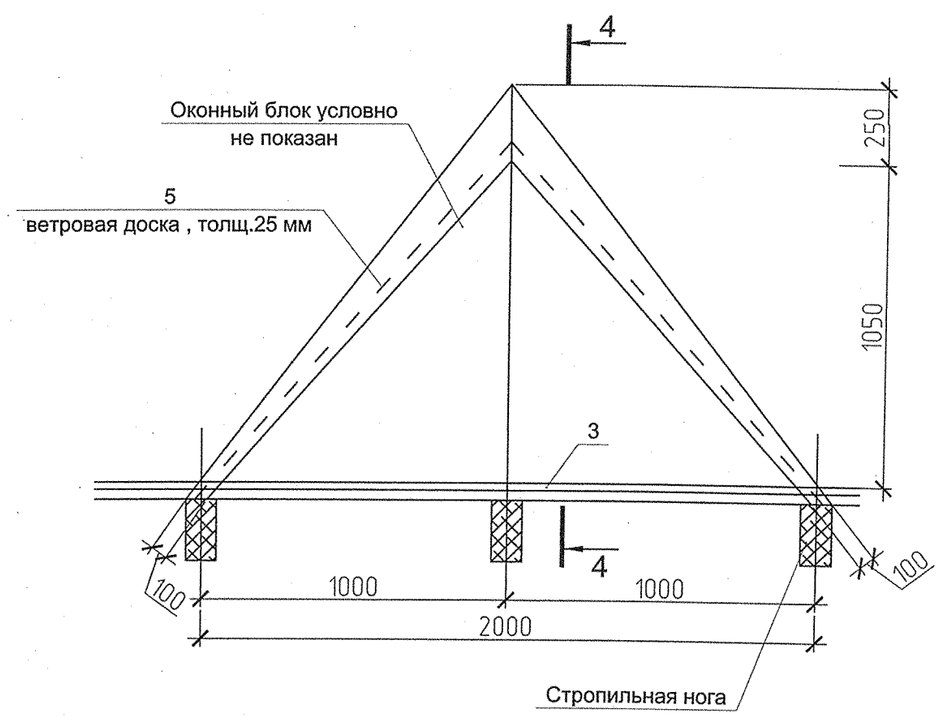

Спецификация элементов на одно слуховое окно

Марка Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед.кг.	Приме-чание
		Слуховое окно СО-1			
1	ГОСТ 24454-80*	Коньковая доска 75х100(h), L=2700 мм			0.020 м3
2	———// ———	Доски обшивки 25х125			0.12 м3
3	———// ———	Каркас 100х100(h), Lобщ=12.4 м			0.124 м3
4	———// ———	Ригель 100х100(h), L=2400 мм			0.024 м3
5	———// ———	Ветровая доска 25х200, Lобщ=3.2 м			0.016 м3
		Оконный блок ОБС-1			
6	———// ———	Древесина коробки 47х74, Lобщ=5.5 м			0.022м3
7	———// ———	Древесина переплета 47х74, Lобщ=5.0 м			0.020м3
8	———// ———	Древесина переплета 46х60, Lобщ=5.0 м			0.015м3
9	———// ———	Древесина жалюзей 34х13, Lобщ.=4.0 м			0.003м3

б-б

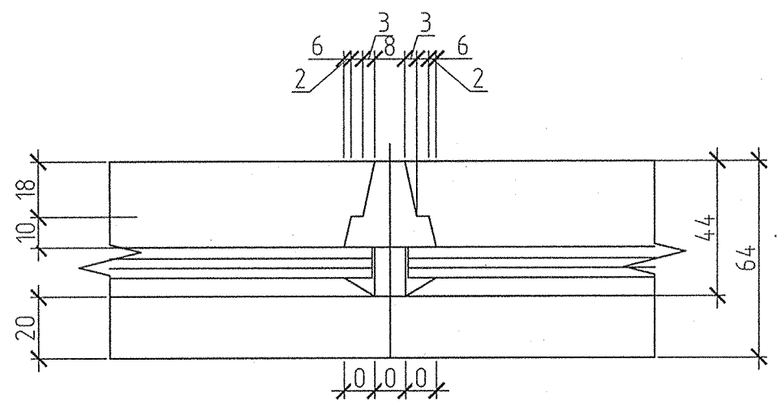

в-в

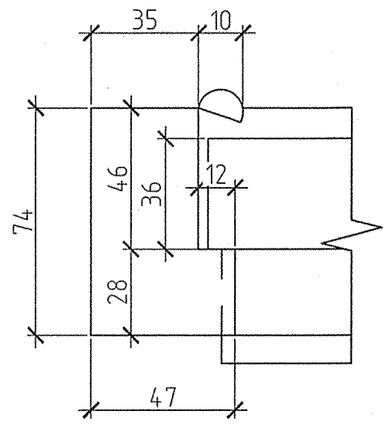

г-г

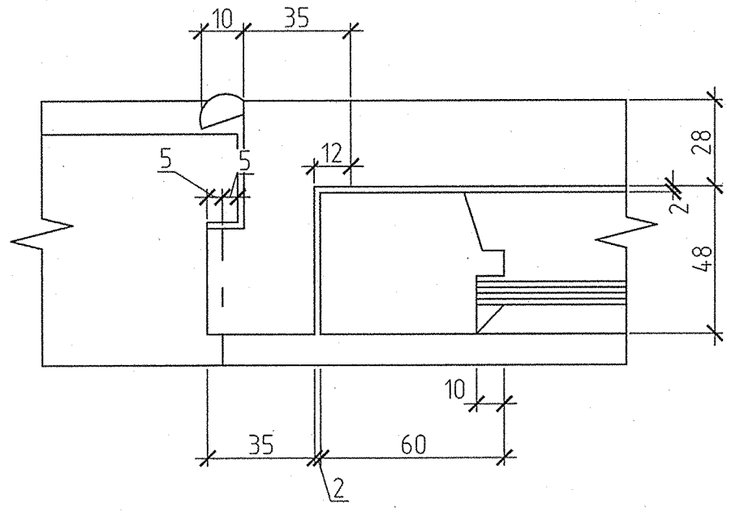

а-а

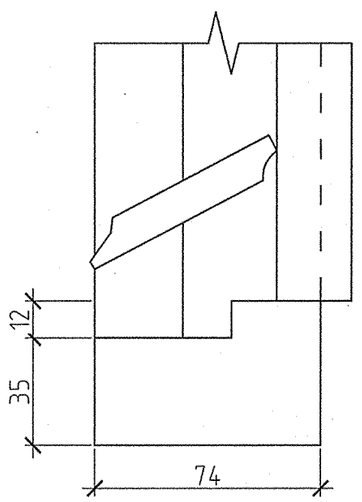

е-е

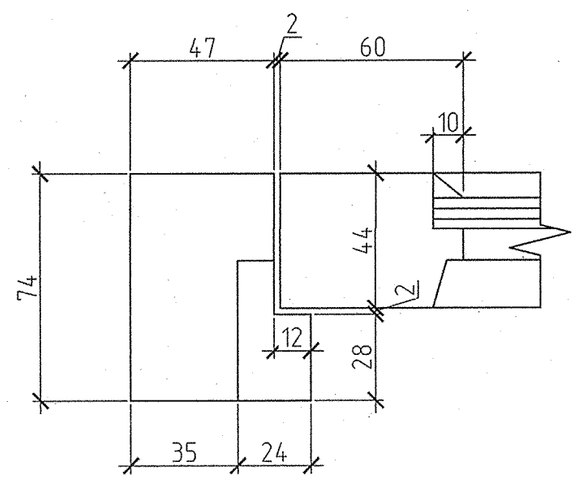

ж-ж

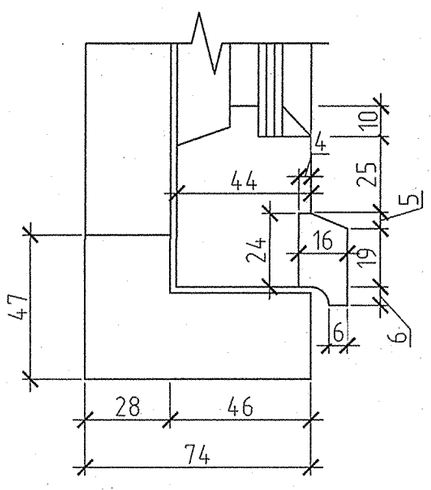

4-4

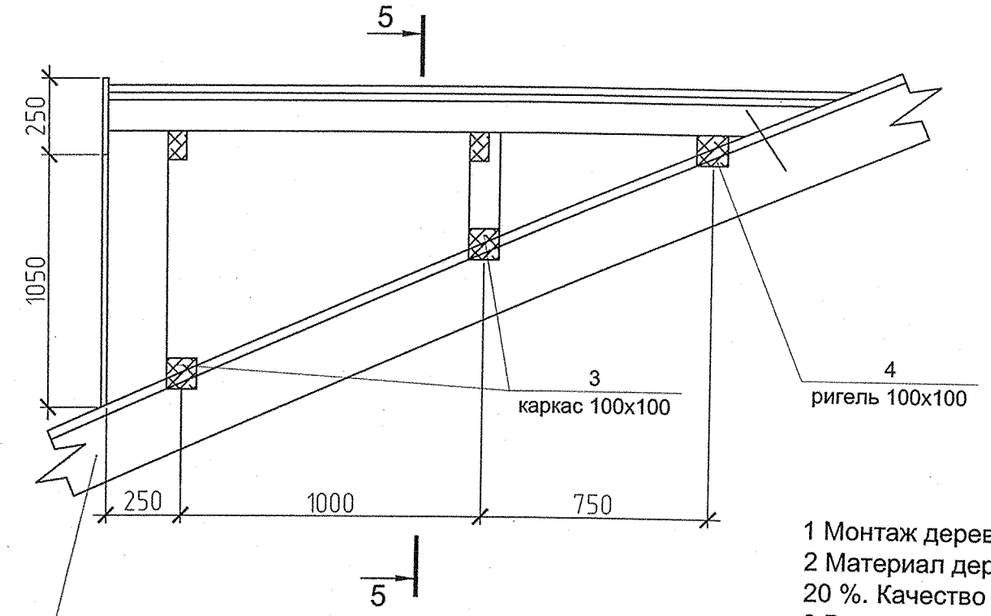

5-5

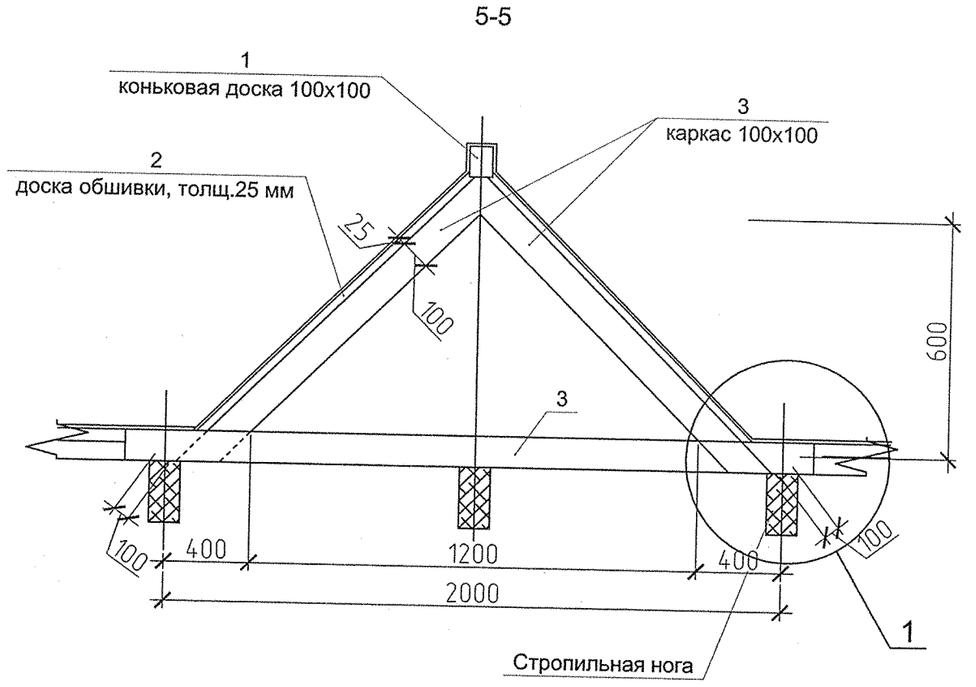

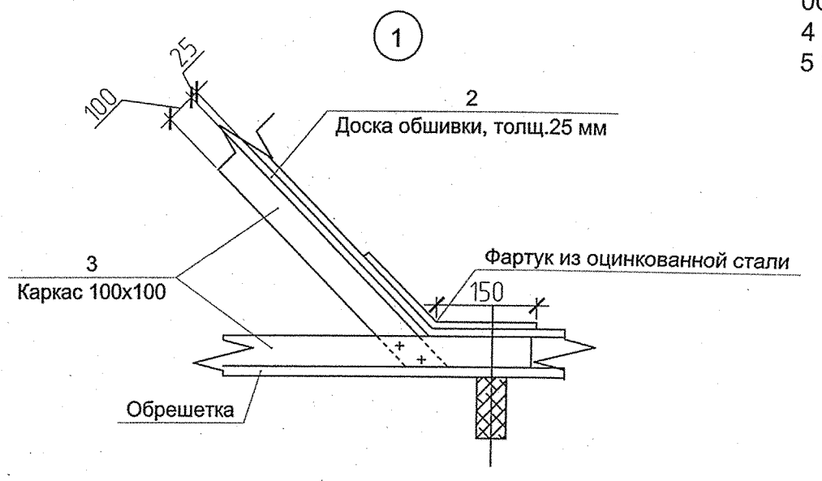

1 Монтаж деревянных конструкций осуществить в соответствии со СНиП II-25-80, СНиП 3.03.01-87.
2 Материал деревянных конструкций- древесина хвойных пород II категории влажностью не более 20 %. Качество древесины должно удовлетворять требованиям ГОСТ 24454-80*.
3 Все деревянные конструкции покрыть огнезащитным составом " НЕГОРИН -МС" по ТУ 3494-003-53470838-2001, имеющий сертификат пожарной безопасности № ССПБ. RU.ОП 076.В. 00004.
4 Данный лист совместно см.л.22
5 Расход стального листа учтен в спецификации

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подпись	Дата	07- 14 - 01 - АС 1			
						Жилой дом литер 22 квартал №1, микрорайон №9, г.Учалы РБ			
ГИП		Насибуллин			04.15	Жилой дом. Блок "А"	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Насибуллин			04.15		РД	25	
Н.контр.		Насибуллин				Слуховое окно СО-1, оконный блок ОБС-1	"РОСПРОЕКТ"		

Копировал

А2