Деталь ограждения лоджии

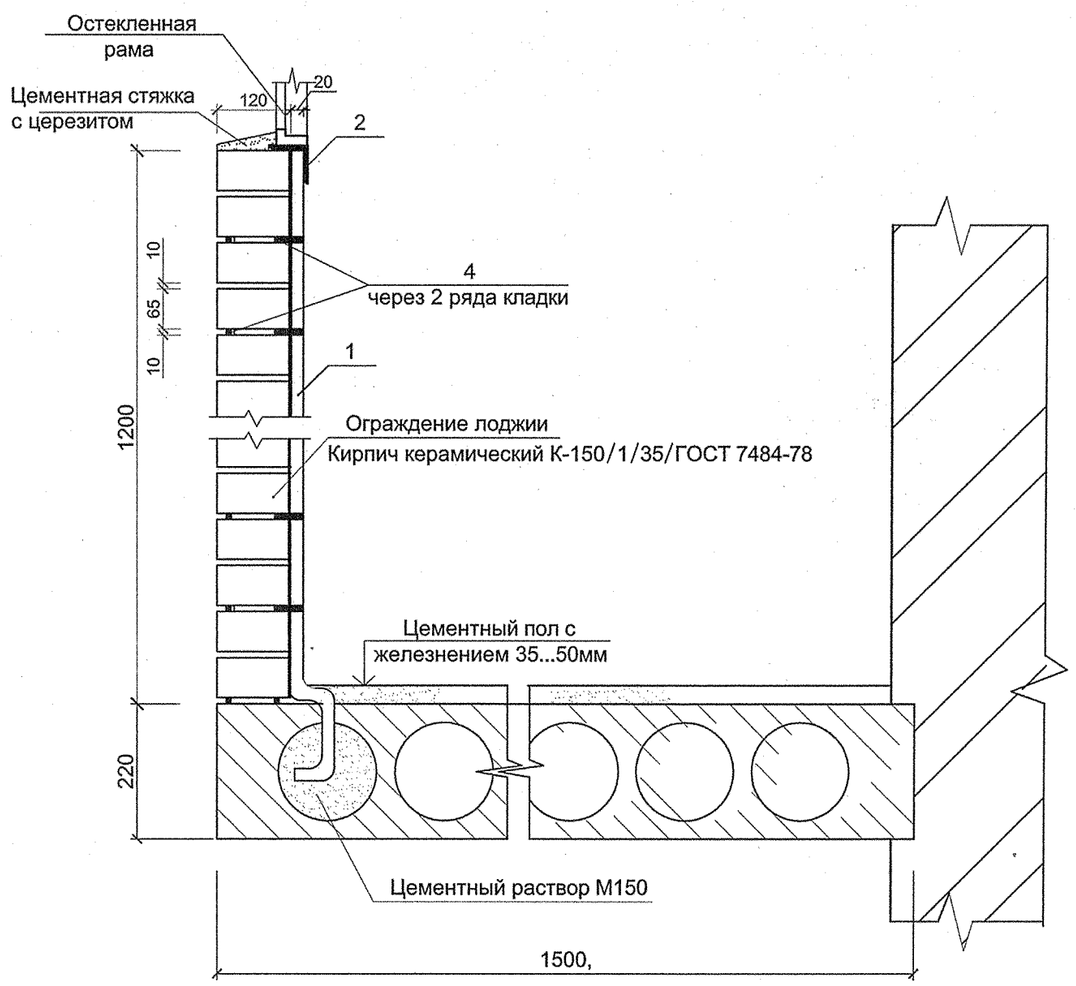

Элемент ограждения

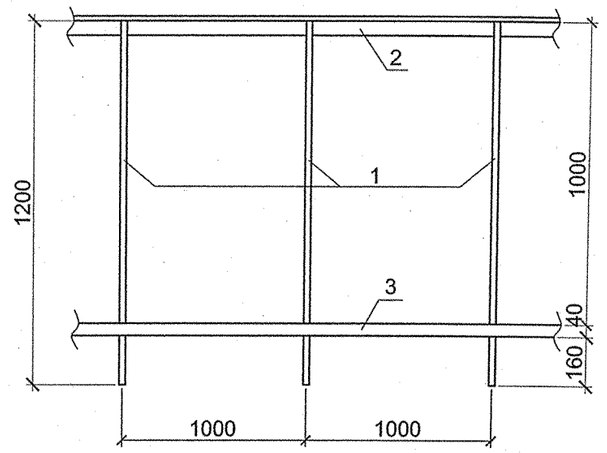

Заделка ограждения в стену

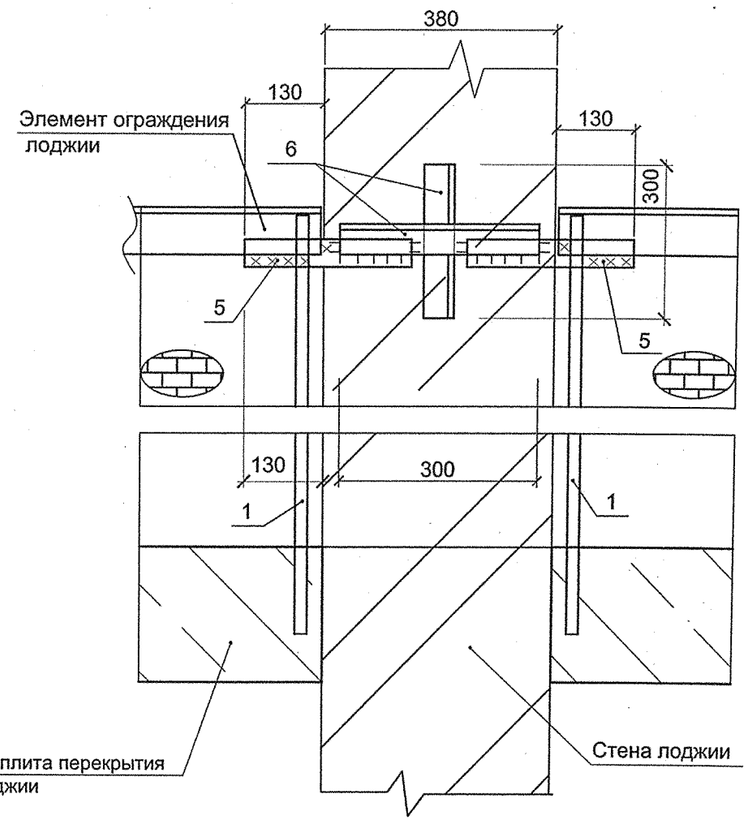

Заделка ограждения в стену

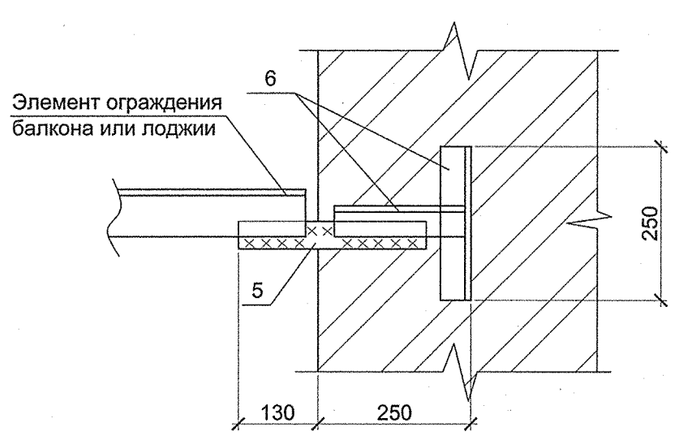

Спецификация элементов (на 1 этаж)

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг.	Приме-чание
1		Квадрат 20-Б ГОСТ 2591-88 / С245 ГОСТ 27772-88	32	4.4	L=1400мм
2		Уголок 63х63х5-Б ГОСТ 8509-93 / С245 ГОСТ 27772-88	22,13 м.п.	4,81	
3		Полоса 40х4-Б ГОСТ 103-76 / С245 ГОСТ 27772-88	22,13 м.п.	1,26	
4		4Вр-I 80/100 120 ГОСТ 8478-81	177,0 м.п.	0,31	
5		Полоса 45х6-Б ГОСТ 103-76 / С245 ГОСТ 27772-88	16 шт.	0,636	L=300 мм
6		Уголок 50х50х5-Б ГОСТ 8509-93 / С245 ГОСТ 27772-88	7,5 м.п.	3,77	
7		Скрутка Ф2 ГОСТ 2246-70	260 шт.	0,0036	L=150 мм

1. Сварку выполнить электродами Э42 по ГОСТ 9467-75 в соответствии с требованиями ГОСТ 5264-80.
   Высота сварных швов не менее 6 мм, но не более минимальной толщины свариваемых элементов, длина - по периметру касания.
2. Кладку кирпичных ограждений выполнить из лицевого керамического кирпича цвет по фасаду марки КР-л-по-250х120х65/1.0 НФ /125/ 2.0 /35 ГОСТ 530-2012 на цементно песчаном растворе М100 одновременно с возведением стен жилого дома.
3. Арматурные сетки, применяемые для армирования кирпичных ограждений, крепить проволочными скрутками к металлическим стойкам.
4. Металлические элементы ограждений покрасить масляной краской за 2 раза.
5. Пол лоджий выполнить с уклоном в наружную сторону.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	07- 14 - 01 - АС 1			
						Жилой дом литер 22 квартал №1, микрорайон №9, г.Учалы РБ			
ГИП		Насибуллин			04.15	Жилой дом. Блок " А "	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Насибуллин			04.15		РД	31	
Н. контр.		Насибуллин				Детали ограждения лоджий	"РОСПРОЕКТ"		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв № подл.

ФОРМАТ 3хА4